


合同会社 ハーバーリース 御中

電源使用届出書

1 主催者	催物名称
	団体名
	担当者名
	電話番号

電源使用量	使用場所	品名	電源容量
	(例)③ (例)⑤	(例)ノートパソコン (例)ホットプレート	(例) 45w (例) 1,200w
映像ラックの設置 有 ・ 無			
設営完了予定時刻 : ※設営後、施設設備担当者が使用状況を確認させていただきます。			
②西側 EPS 内の電源盤の使用⇒ あり ・ なし			
電気工事士 会社名 : 氏名 : 携帯番号 :			

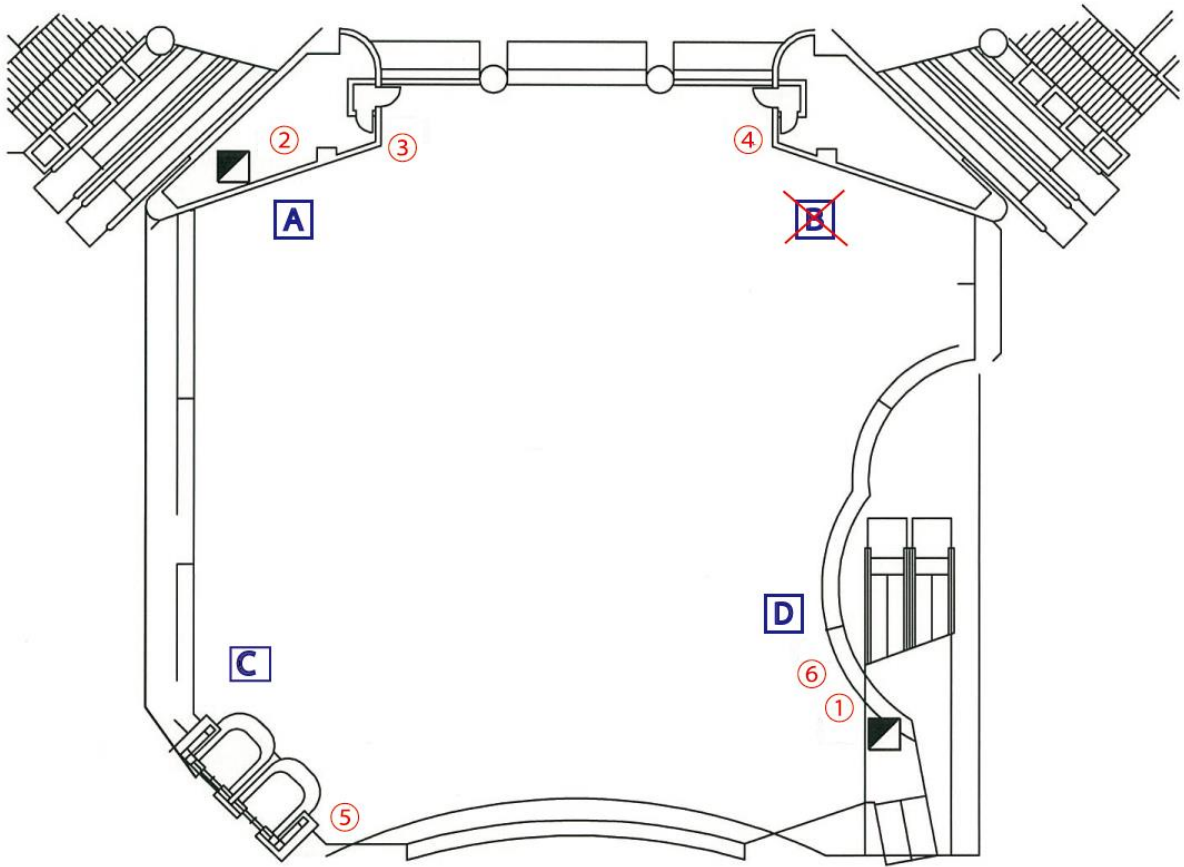

① 仮設用電源盤 (エスカレーター下)

単層三線 100A 100V

② 仮設用電源盤 (会場下手)

単層三線 50A+50A 200V

③ C型コンセント 15A+15A

④ C型コンセント 15A+15A

⑤ C型コンセント 15A+15A

⑥ C型コンセント 15A+15A

※すべて単層電源です。

※電源変換器はブレーカー付きです。持ち込みされる場合も同じ仕様のものをお使いください。

A~D 映像ラック設置位置