


合同会社 ハーバーリース 御中

電源使用届出書


1 主催者	催物名称： 団体名： 担当者名： 電話番号：
-------	---------------------------------

	使用エリア	品名	電源容量
電源使用量	A	(例)音響機材	(例)1,200w
映像ラックの設置 有 ・ 無			
仮設用電源盤⑦⑧使用の場合 <使用> あり ・ なし			
電気工事士 会社名： 氏名： 携帯番号：			

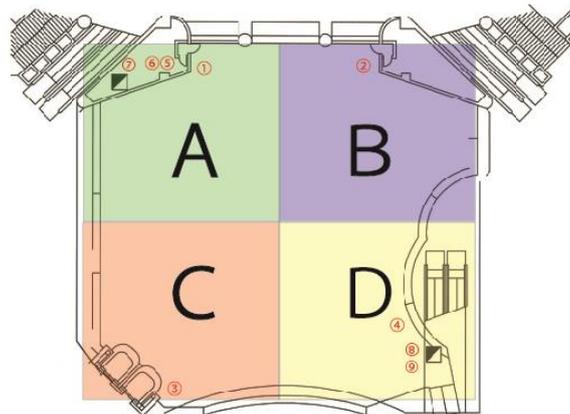

使用エリア:A・B・C・D

使用エリア:A・B・C・D

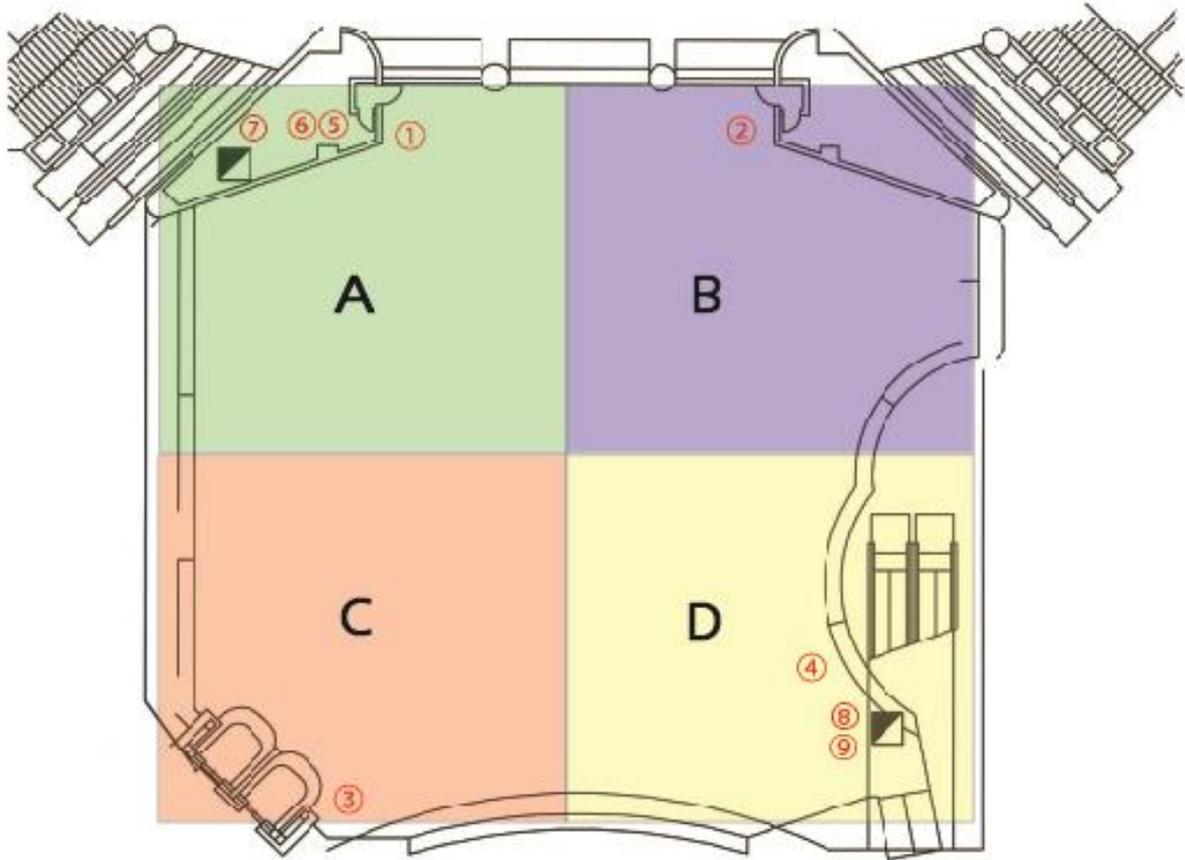

- ① C型コンセント 15A+15A
- ② C型コンセント 15A+15A
- ③ C型コンセント 15A+15A
- ④ C型コンセント 15A+15A
- ⑤ 電源盤(EPS内)20A(2口)×3
- ⑥ 電源盤(EPS内)20A(2口)×3
- ⑦ 仮設用電源盤(会場下手) 単層三線 (50A+50A 200V)
- ⑧ 仮設用電源盤(エスカレーター下) 単層三線 (100A 100V)
- ⑨ 電源盤(エスカレーター下) 20A(2口)×6

※すべて単層電源です。

※電源変換器はブレーカー付きです。持ち込みされる場合も同じ仕様のものをお使いください。